


Anlage15_Neuberechnung_Schall 15.3_Uebersichtsplan_5000

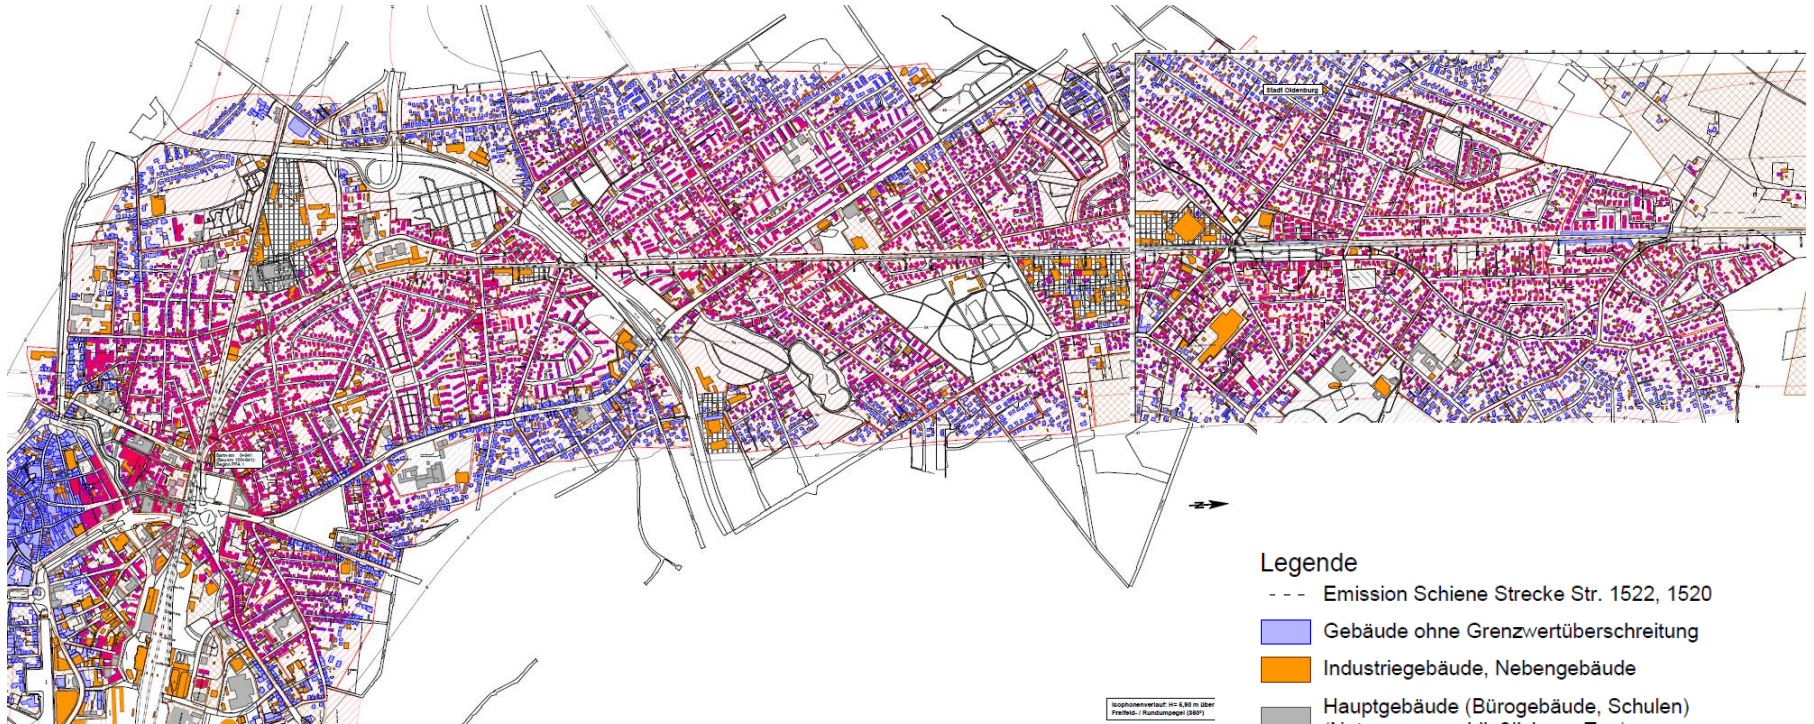

Isophoneniveau: $\approx 6,80$ m über
Tiefseil - Randumgebung (2007)

Legende

- - - Emission Schiene Strecke Str. 1522, 1520
- Gebäude ohne Grenzwertüberschreitung
- Industriegebäude, Nebengebäude
- Hauptgebäude (Bürogebäude, Schulen)
(Nutzung ausschließlich am Tag)
- ▨ Gewerbegebiete
- ▨ Kern-, Dorf-, Mischgebiet
- ▨ Wohn-, Kleinsiedlungsgebiet
- ▨ Sonstige Nutzflächen
- Gebäude mit Grenzwertüberschreitung
im Nachtzeitraum
- Fassade mit Grenzwertüberschreitung Tagzeitraum
- Isophone 47 dB (A) SO - Nachtzeitraum
- Isophone 49 dB (A) W - Nachtzeitraum
- Isophone 54 dB (A) M - Nachtzeitraum
- bestehender Lärmschutzwall
- bestehende Lärmschutzwand

Wollen die Oldenburger Anwohner und
Gebäudeeigentümer sich das bieten lassen?

Bei allen Gebäuden, die rot markiert sind,
wird der Grenzwert im Nachtzeitraum
überschritten!